




マクシールプレス 2010年8月(号外) <リニューアル第3号>

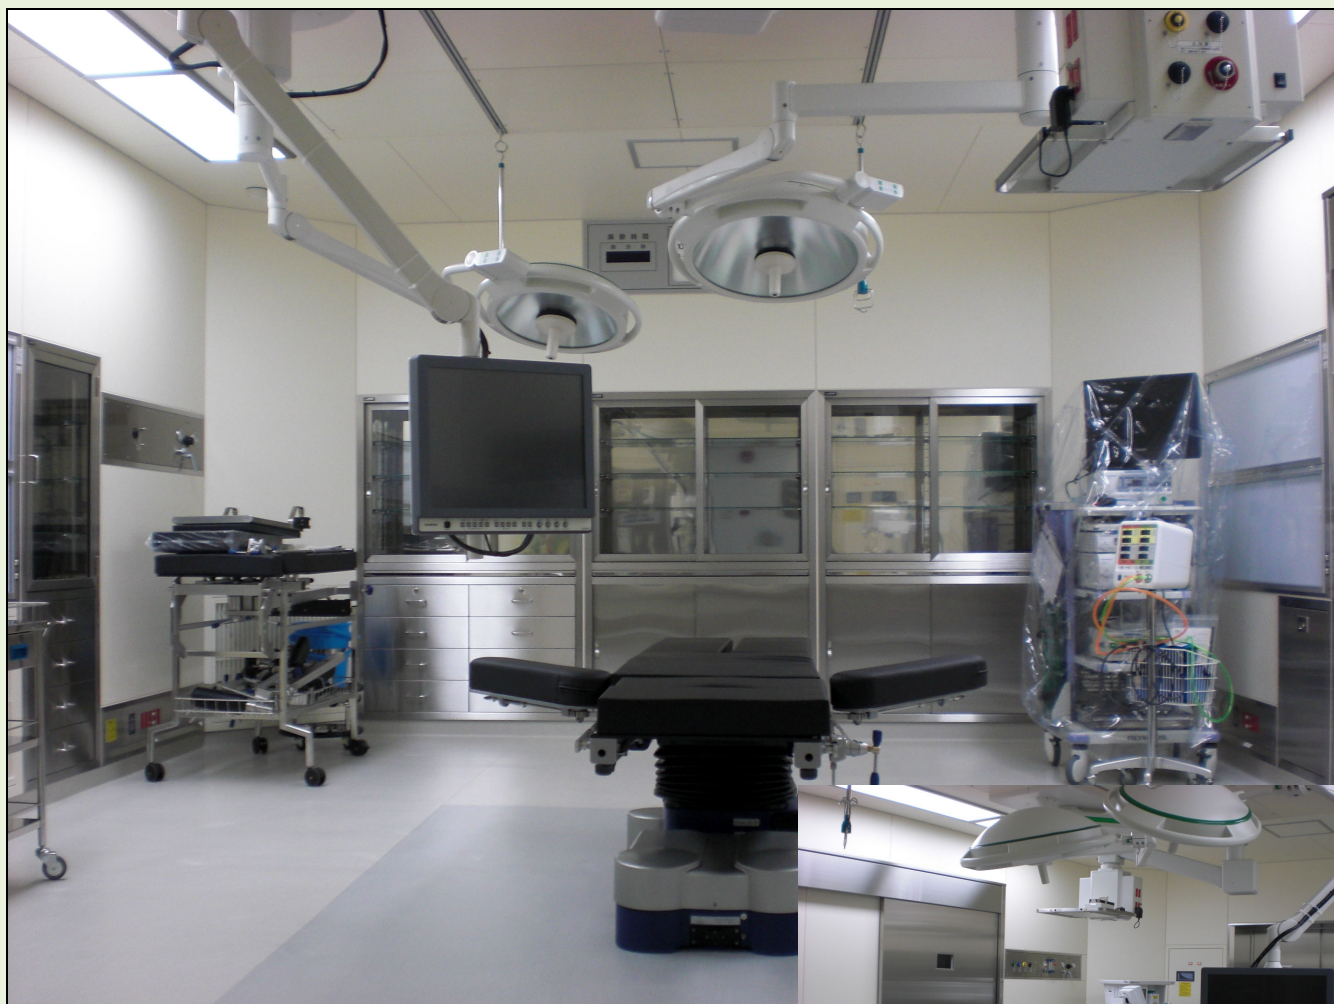

新手術室完成

4月末より最新設備の導入を含め、既存手術室の改修と新たな手術室の増設工事を行なっておりましたが、7月14日に全ての工事が無事完了しました。翌15日からは新しい手術室（B手術室）の使用を開始、従来の手術室（A手術室）と併せ2件並列での手術が可能となりました。今回の工事では、より清潔で安全な手術環境となるよう空調設備の整備を図り、2室共に高レベルの空気清浄度はバイオクリーンルームに準じたクラス1000（実測値：クラス100）を実現しました。地域における救急件数が増えるとともに当院においても手術件数が増加しており今後益々増えると思込まれていることから、今回の新手術室完成を機に、更に地域の急性期医療に貢献してまいります。

※空気清浄度クラスとは・・・

米国連邦規格である1立方フィート(1辺が約30cmの立方体の空間)の空気中に0.5ミクロン以上の微粒子が何個あるか。100個以下はクラス100、1000個以下はクラス1000、10000以下はクラス10000と表示するNASA基準が手術室のクリーン度を表示する際に最も多く使用されています。

※お問合せ：072-762-1292

医療法人マクシール 法人本部業務推進部まで